

## 性能試験成績証明書

製品名称 オーロラ水輻射パネル

製品型番 WRP-MGD-0612

は、性能試験により下記の所定の性能があることを証明します。

2018年 5月 24日

株式会社 トヨックス

環境空間事業部



性能項目	冷却性能・加熱性能	
試験方法	ARCH 2017 CHTRS Ver. 1 による性能試験	
試験体	WRP-MGD-0612 裏面：断熱材付 周辺処理：閉鎖天井	
試験体寸法	W:584[mm] × L:1184[mm]	
試験結果	定格冷却能力 <sup>※1</sup>	58 [W/m <sup>2</sup> ]
	定格加熱能力 <sup>※2</sup>	84 [W/m <sup>2</sup> ]


※1 定格冷却能力は $\Delta t$ :8K時における天井パネル表面積当たりの能力

※2 定格加熱能力は $\Delta t$ :15K時における天井パネル表面積当たりの能力

冷却能力特性線図

型番

WRP-MGD-0612

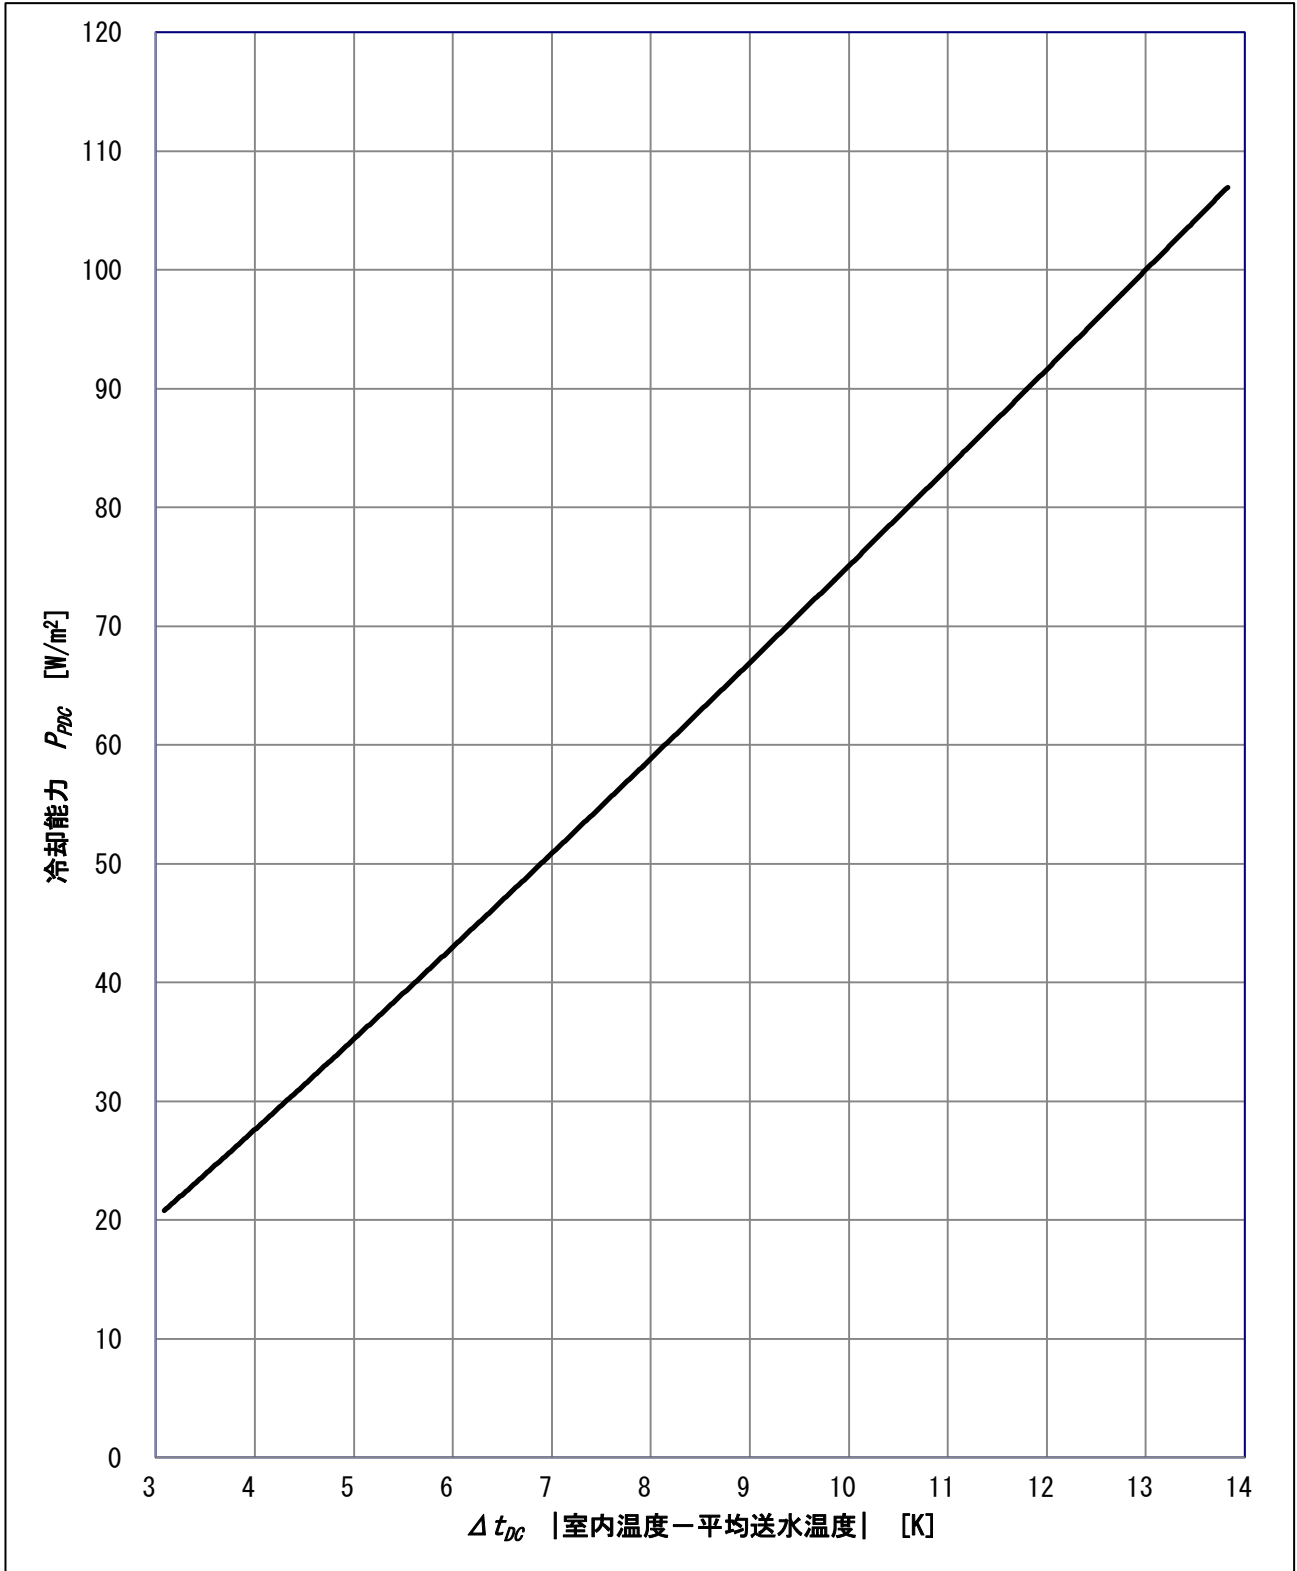


ARCH 2017 CHTRS Ver. 1 に準拠

加熱能力特性線図

型番

WRP-MGD-0612

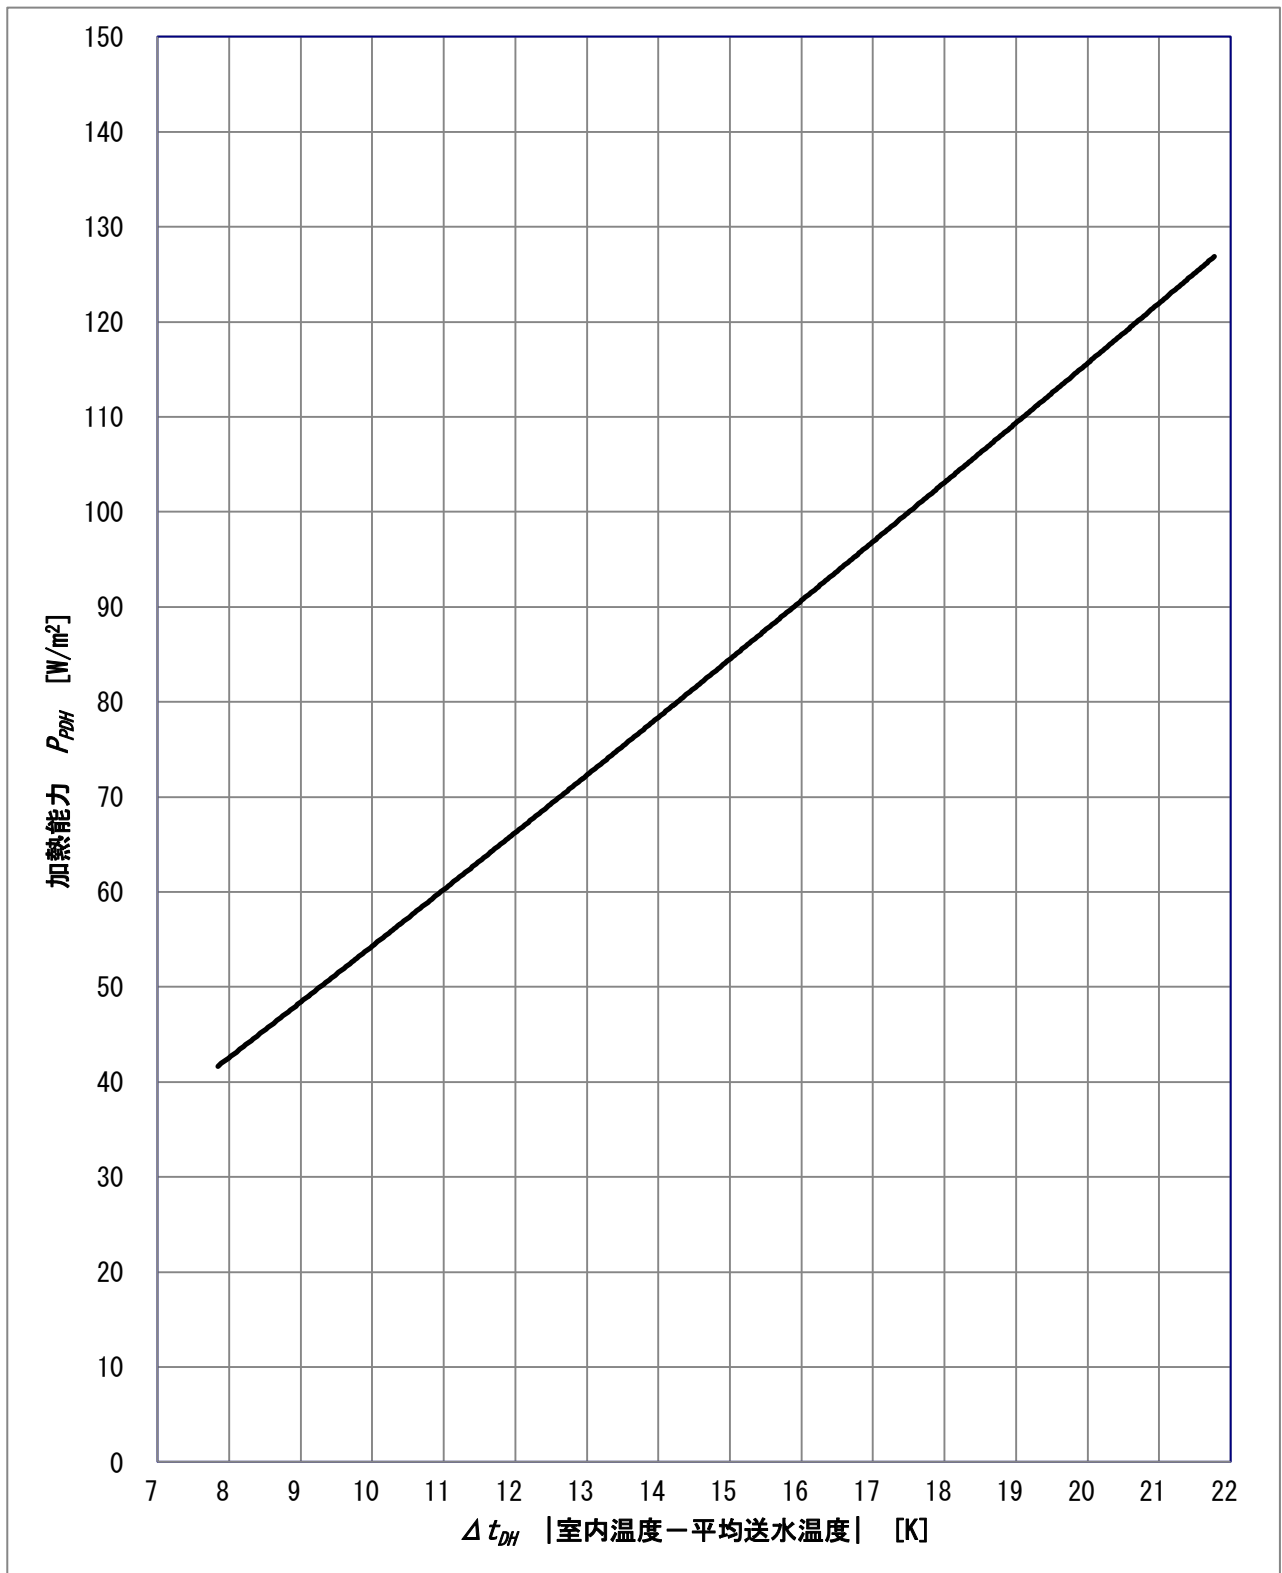

ARCH 2017 CHTRS Ver. 1 に準拠